

コロナ 業務用空調機「4方向天井カセット形室内機」無料点検・処置のお知らせ

日頃は、弊社製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。

さて、1990年～1996年に三洋電機株式会社が製造し、株式会社コロナが販売いたしました業務用空調機「4方向天井カセット形室内機」の一部機種におきまして、室内機の化粧パネル組立て時の作業ばらつきなどにより、結露防止ヒータ線被覆の経年的な劣化が進み、まれに発煙・発火に至る可能性があることが判明しました。

対象となる74機種につきましては、結露防止ヒータ線の点検を行い、対策処置を無料で実施させていただきます。

誠に恐縮ではございますが、対象となる品番をご確認の上、下記窓口までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

ご愛用の皆様には、大変ご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。
ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

2014年 11月10日

株式会社コロナ

【対象となる製品】

ブランド	シリーズ名	品番	製造期間	販売元
CORONA	1シリーズ	PSH-451K 他 計35機種	1990年1月～ 1994年12月	株式会社コロナ
	2シリーズ	PSH-452K 他 計39機種	1992年1月～ 1996年12月	
合計 74機種				

※詳細な品番は一覧表(下記：[対象となる品番の一覧](#))でご確認願います。

【対象となる品番の一覧 株式会社コロナ ブランド:CORONA】

・1シリーズ

品番
PSH-451K
PSH-561K
PSH-711K
PSH-451K1
PSH-561K1
PSH-711K1
PSH-451KH
PSH-451KH2
PSH-561KH
PSH-711KH
PSH-451KH1
PSH-561KH1

品番
PSH-711KH1
PS-451K
PS-561K
PS-711K
PS-451K1
PS-561K1
PS-711K1
PSH-401KX
PSH-501KX
PSH-631KX
PSH-751KX
PSH-1001K

品番
PSH-1251K
PSH-1001KH
PSH-1251KH
PS-1001K
PS-1251K
PS-1001KP
PS-1001KC
PS-1251KP
PS-1251KC
PSH-1001KX
PSH-1251KX




・2シリーズ

品番
PSH-452K
PSH-562K
PSH-712K
PSH-1002K
PSH-1252K
PSH-452KH
PSH-452KH2
PSH-562KH
PSH-712KH
PSH-1002KH
PSH-1252KH
PSH-J502K
PSH-J632K

品番
PSH-J802K
PSH-J1122K
PSH-J1402K
PSH-J1112KH
PSH-J1402KH
PSH-J502KH
PSH-J502KH2
PSH-J632KH
PSH-J802KH
PSH-J562KX
PSH-J712KX
PSH-J1122KX
PS-452K

品番
PS-562K
PS-712K
PS-1002K
PS-1252K
PS-J502K
PS-J632K
PS-J802K
PS-J1122K
PS-J1402K
PS-J1122KP
PS-J1122KC
PS-J1402KP
PS-J1402KC

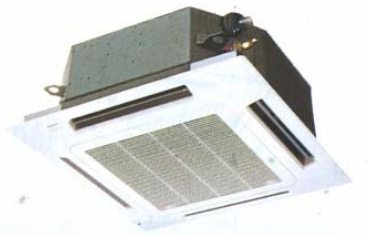


【品番の確認方法】



4方向天井カセット形室内機の吸込グリルにある開閉ラッチを矢印の方向にスライドさせ、吸込グリルを開くと、電装ボックスに貼付けされている機種名ラベルに品番が記載されています。

※1シリーズと2シリーズと2種類があります。

《1シリーズ》

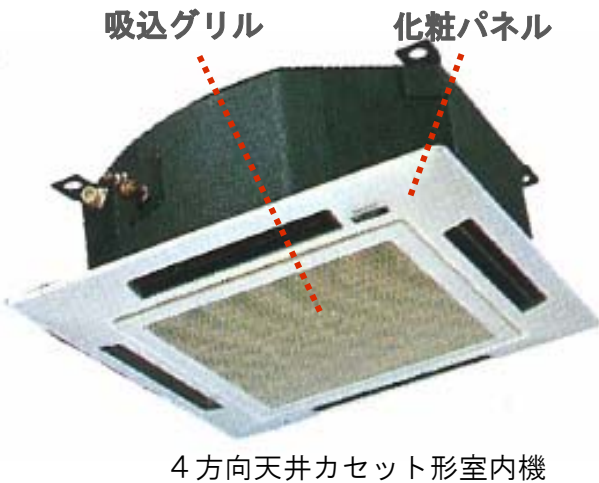


《2シリーズ》

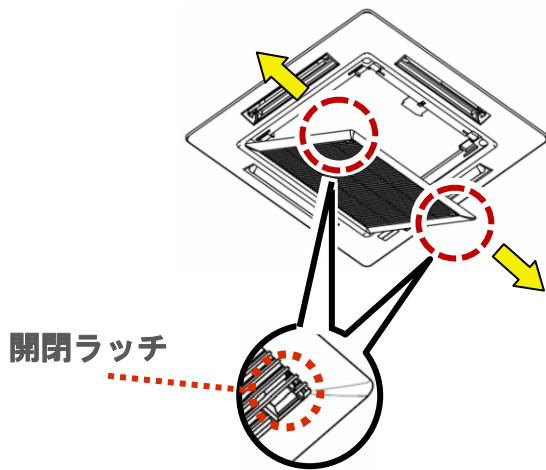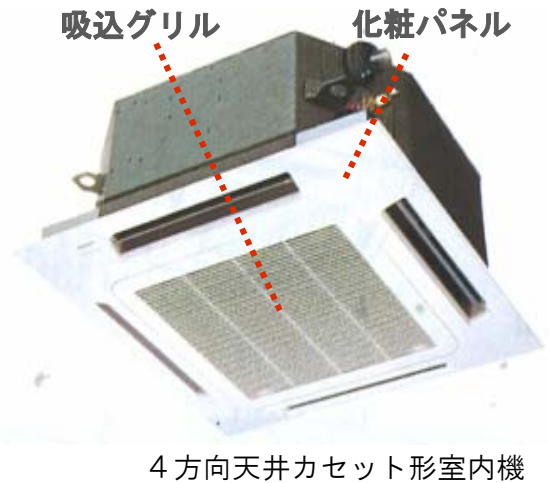

吸込グリルの開閉ラッチを矢印の方向にスライドさせると吸込グリルが開きます。

電装ボックス

機種名ラベル

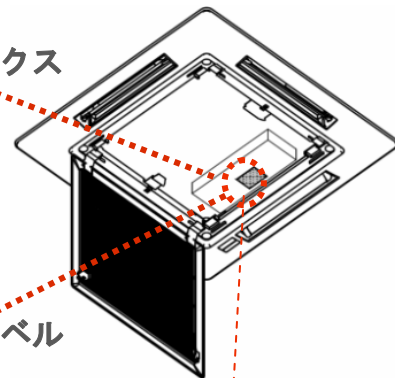

機種名ラベル（表示例）

品番

CORONA		PSH-451K	
パッケージエアコン		ヒバネドット形天井ユニット	
空冷式冷房・ヒートポンプ暖房兼用		製造番号	
能力	冷房 4000 / 4500	ヒートポンプ暖房	4600 / 5200 kcal/h
電源	単相 200V 50/60Hz		
消費電力	163 / 165	105 / 109	W
運転電流	0.87 / 0.89	0.54 / 0.55	A
電熱装置	● 露付防止ヒータ 47 W		
製品質量	47	32	kg
組合ユニット	型式認可番号	形・定格電圧・定格消費電力	電熱機の定格消費電力
PDH-4522	▽91-50390	形 単相 200V 50/60Hz	1.66 / 2.08kW
	▽91-50327	形 単相 200V 50/60Hz	47 W
PDH-452	▽91-50213	形 単相 200V 50/60Hz	1.74 / 2.23kW
	▽91-50251	形 単相 200V 50/60Hz	47 W
エネルギー消費効率 kcal/h・kW			
2.31 / 2.11			
2.21 / 1.98			
株式会社 CORONA			

【点検・処置内容】

4方向天井カセット形室内機の化粧パネルの内側に組込まれた、結露防止ヒータ線の点検を行い、対策処置を無料で実施させていただきます。

【お客様ご相談・お問合せ先】

本件に関するご相談・お問い合わせにつきましてはパナソニック株式会社が一括して対応します。以下の「三洋電機製 4方向エアコン市場対策室」にお願いいたします。詳細はパナソニック株式会社のホームページをご参照ください。

([パナソニック株式会社HP](#))

<https://sec.panasonic.co.jp/ap/info/ssl/announce/doc201410.html>

お電話での問い合わせ先(三洋電機製 4方向エアコン市場対策室 お客様窓口)

フリーダイヤル(無料) **0120-212-243**

《受付時間》

9時～17時 土曜日・日曜日・祝日を除く

※この電話は、対象機種ご使用のお客様専用窓口となります。

※電話番号はおかけ間違いのないようにお願いいたします。

【個人情報の取扱いについて】

お客様からご提供いただきました氏名・住所・電話番号などの個人情報は、当該製品の無料点検・処置以外の目的には使用いたしません。

【定期的な保守・点検のおすすめ】

長期ご使用の業務用空調機については、一般社団法人 日本冷凍空調工業会ホームページ掲載の業務用エアコン「[定期的な保守・点検のおすすめ](#)」に基づく点検を実施いただきますよう、ご理解とご協力をお願い申し上げます。